


T1			Létreh.	Luksander	Szent Mór Bencés Perjelség, Győr		 ELRELE Mérnöki Bt. Győr, Szabadi u.12	Tartalomjegyzék 	Munkaszám: 01/17		=				
			Ut.vált.	Rendszergazda							+				
			Állapot	2017.02.05.	Luif_Otmár Sporttelep Öltözőép.Pinyéd										
Módosítás	Dátum	Név	Norma		Eredeti	Helyettesíti a	Helyettesítve a		Terv: <div>kiviteli</div>	T1		Lap	1	Ut.lap	1


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div>Berendezés adatlap</div> <div><div>Berendezés :</div><div>CSMFE csatlakozó-mérő-főelosztó, meglévő</div></div> <div><div>Rajzsám :</div><div>V-04</div></div> <div><div>Beruházás megnevezés :</div><div>Szent Mór Bencés Perjelség Rendháza és Czuczor Gergely Bencés Gimnáziuma oktatási és infrastrukturális fejlesztések. Luif Otmár Sporttelep, új öltözőépület építése 9025 Győr, Szivárvány utca 26. Hrsz.: 10123</div></div> <div><div>Építtető:</div><div>Szent Mór Bencés Perjelség, 9022 Győr, Széchenyi tér 8 - 9.</div></div> <div><div>Terv lapszám:</div><div>3</div></div> <div><div>Elosztó felállítás helye :</div><div>Csónaktároló épület, nyitott bejárati előtérben, fali szekrényben</div></div> <div><div>Elosztó típusa:</div><div>Pl.: PRISMA Plus Pack, (Schneider-Electric),3 soros falon kívüli elosztó, tele ajtóval méretek: 555x780x175 mm; vagy azonos minőségű !</div></div> <div><div>Üzemi feszültség :</div><div>400/230V~, 50Hz</div></div> <div><div>Teljesítmény :</div><div>10 kW beépített</div></div> <div><div>Névleges áram :</div><div>25A</div></div> <div><div>Előtétbiztosító :</div><div>3x16A</div></div> <div><div>Vezérlőfeszültség :</div><div>230V~</div></div> <div><div>Áramütés elleni védelem:</div><div>TN-s, ÁVK kiegészítéssel;</div></div>									





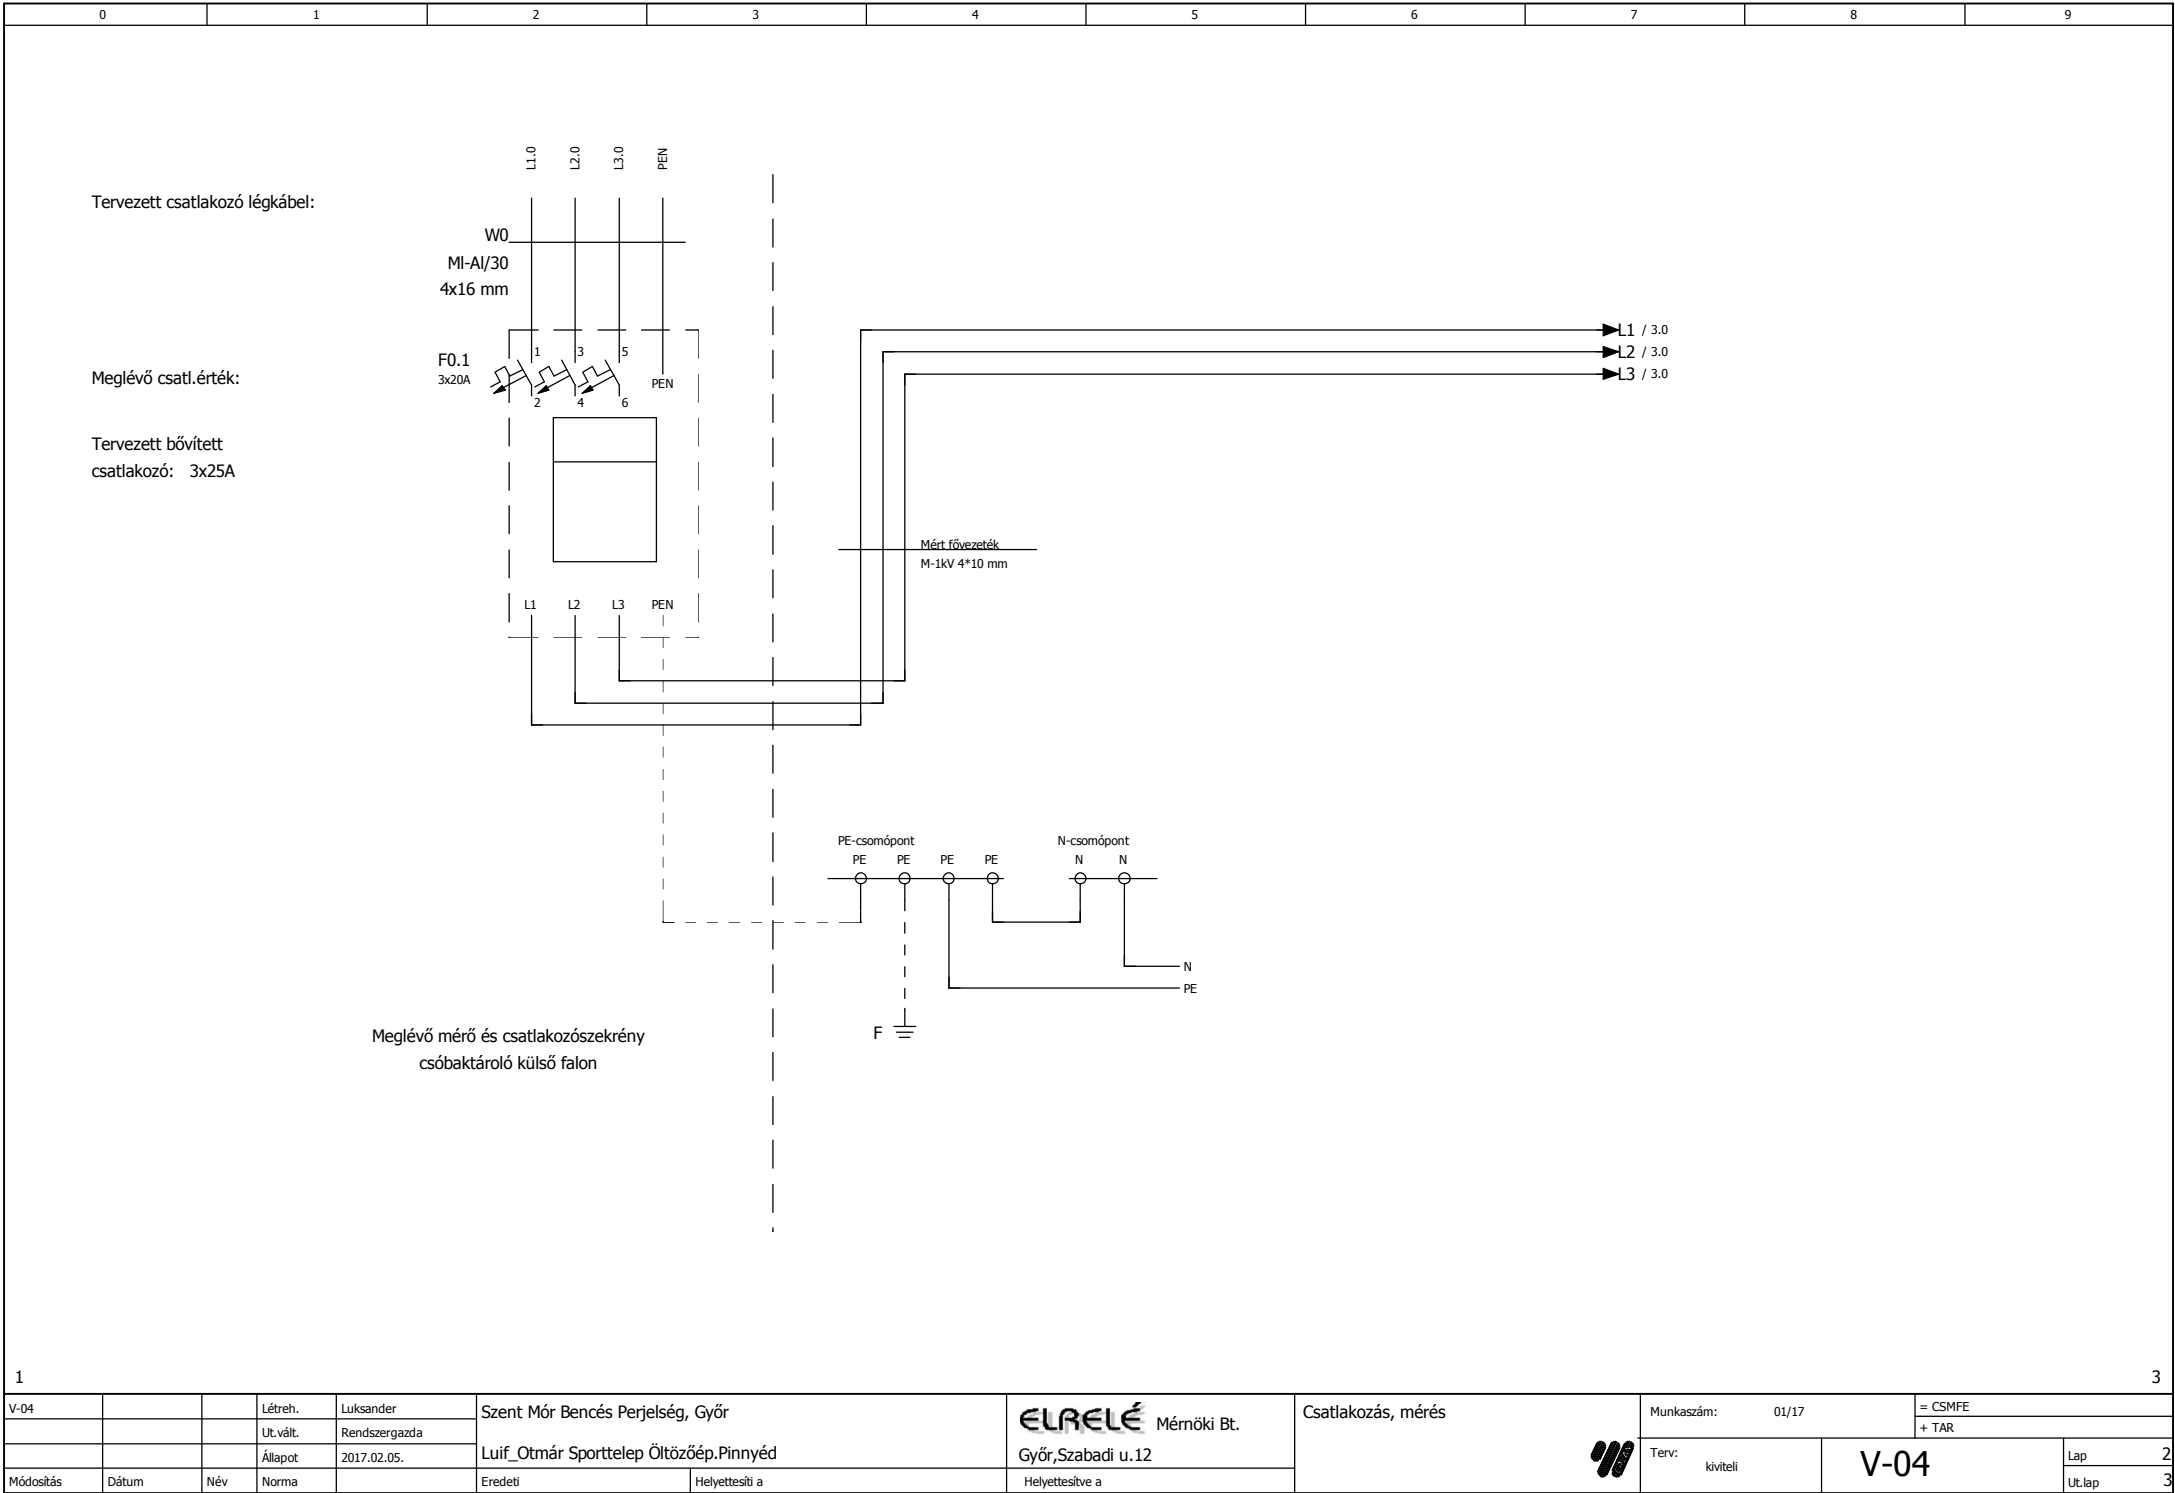

= + / 1

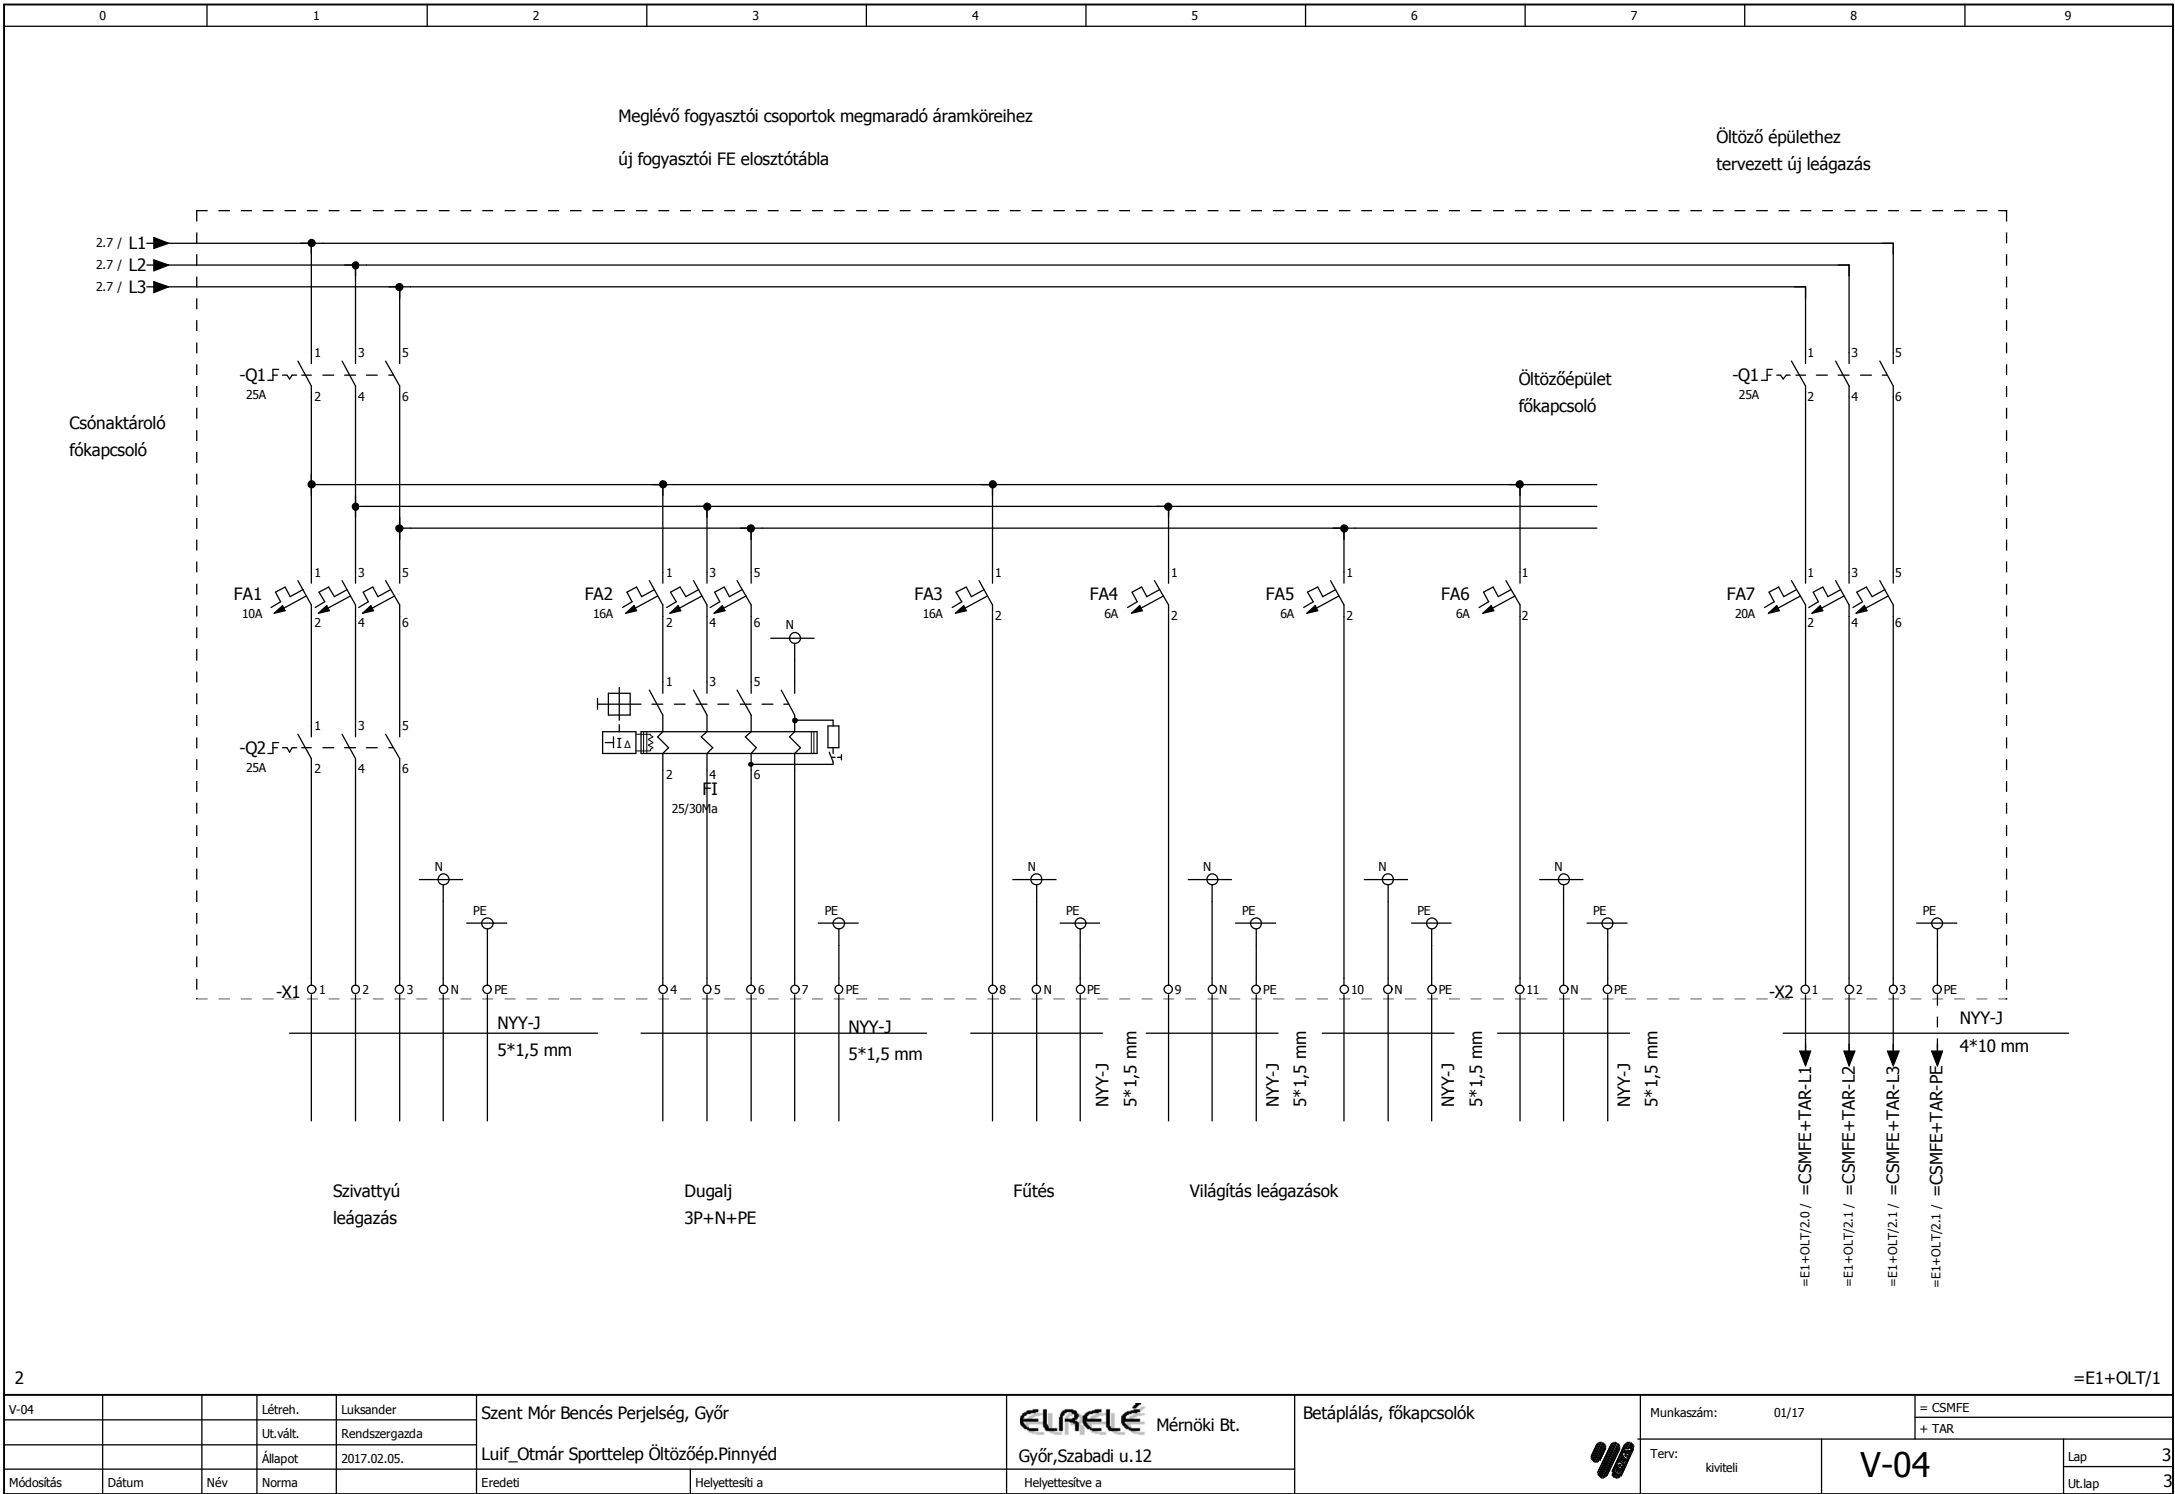
2

V-04			Létreh.	Luksander	Szent Mór Bencés Perjelség, Győr		<div>ELRELE Mérnöki Bt. Győr, Szabadi u.12</div>	CSMFE csatlakozó-mérő adatlap	<div></div>	Munkaszám: 01/17		= CSMFE	
			Ut.vált.	Rendszergazda	Luif_Otmár Sporttelep Öltözőép.Pinnyéd					+ TAR			
			Állapot	2017.02.05.									
Módosítás	Dátum	Név	Norma		Eredeti	Helyettesíti a	Helyettesítve a			Terv: kivitteli	V-04	Lap 1	Ut.lap 3







0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																	
<div>Berendezés adatlap</div> <div><div><div>Berendezés :</div><div>Rajzsám :</div><div>Beruházás megnevezés :</div><div>Építtető:</div><div>Elosztó felállítás helye:</div><div>Terv lapszám:</div><div>Elosztó típusa:</div><div>Üzemi feszültség :</div><div>Teljesítmény :</div><div>Névleges áram :</div><div>Előtétbiztosító :</div><div>Vezérlőfeszültség :</div><div>Áramütés elleni védelem:</div></div><div><div>E1 öltöző elosztó</div><div>V-05</div><div>Szent Mór Bencés Perjelség Rendháza és Czuczor Gergely Bencés Gimnáziuma oktatási és infrastrukturális fejlesztések. Luif Otmár Sporttelep, új öltözőépület építése 9025 Győr, Szivárvány utca 26. Hrsz.: 10123</div><div>Szent Mór Bencés Perjelség, 9022 Győr, Széchenyi tér 8 - 9.</div><div>Öltöző épületben, bejárati előtérben, fali szekrényben</div><div>5</div><div>Pl.: PRISMA Plus Pack, (Schneider-Electric),3 soros falbasüllyesztett elosztó, tele ajtóval méretek: 555x630x157 mm; vagy azonos minőségű !</div><div>400/230V~, 50Hz</div><div>~6,5 kW beépített</div><div>40A</div><div>3x20A</div><div>230V~</div><div>TN-s, ÁVK kiegészítéssel;</div></div></div> <div><div>=CSMFE+TAR/3</div><div>2</div></div> <table><tr><td>V-05</td><td></td><td></td><td>Létreh.</td><td>Luksander</td><td colspan="2">Szent Mór Bencés Perjelség, Győr</td><td rowspan="3"> Mémőki Bt. Győr,Szabadi u.12</td><td rowspan="3">E1 öltöző elosztó adatlap</td><td rowspan="3"></td><td>Munkaszám:</td><td>01/17</td><td colspan="2">= E1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Ut.vált.</td><td>Rendszergazda</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">+ OLT</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Állapot</td><td>2017.02.07.</td><td colspan="2">Luif_Otmár Sporttelep Öltözőép.Pinnyéd</td><td>Terv:</td><td>kiviteli</td><td>V-05</td><td>Lap</td><td>1</td></tr><tr><td>Módosítás</td><td>Dátum</td><td>Név</td><td>Norma</td><td></td><td>Eredeti</td><td>Helyettesíti a</td><td>Helyettesítve a</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ut.lap</td><td>5</td></tr></table>										V-05			Létreh.	Luksander	Szent Mór Bencés Perjelség, Győr		 Mémőki Bt. Győr,Szabadi u.12	E1 öltöző elosztó adatlap		Munkaszám:	01/17	= E1					Ut.vált.	Rendszergazda			+ OLT					Állapot	2017.02.07.	Luif_Otmár Sporttelep Öltözőép.Pinnyéd		Terv:	kiviteli	V-05	Lap	1	Módosítás	Dátum	Név	Norma		Eredeti	Helyettesíti a	Helyettesítve a					Ut.lap	5
V-05			Létreh.	Luksander	Szent Mór Bencés Perjelség, Győr		 Mémőki Bt. Győr,Szabadi u.12	E1 öltöző elosztó adatlap		Munkaszám:	01/17	= E1																																														
			Ut.vált.	Rendszergazda						+ OLT																																																
			Állapot	2017.02.07.	Luif_Otmár Sporttelep Öltözőép.Pinnyéd					Terv:	kiviteli	V-05	Lap	1																																												
Módosítás	Dátum	Név	Norma		Eredeti	Helyettesíti a	Helyettesítve a					Ut.lap	5																																													

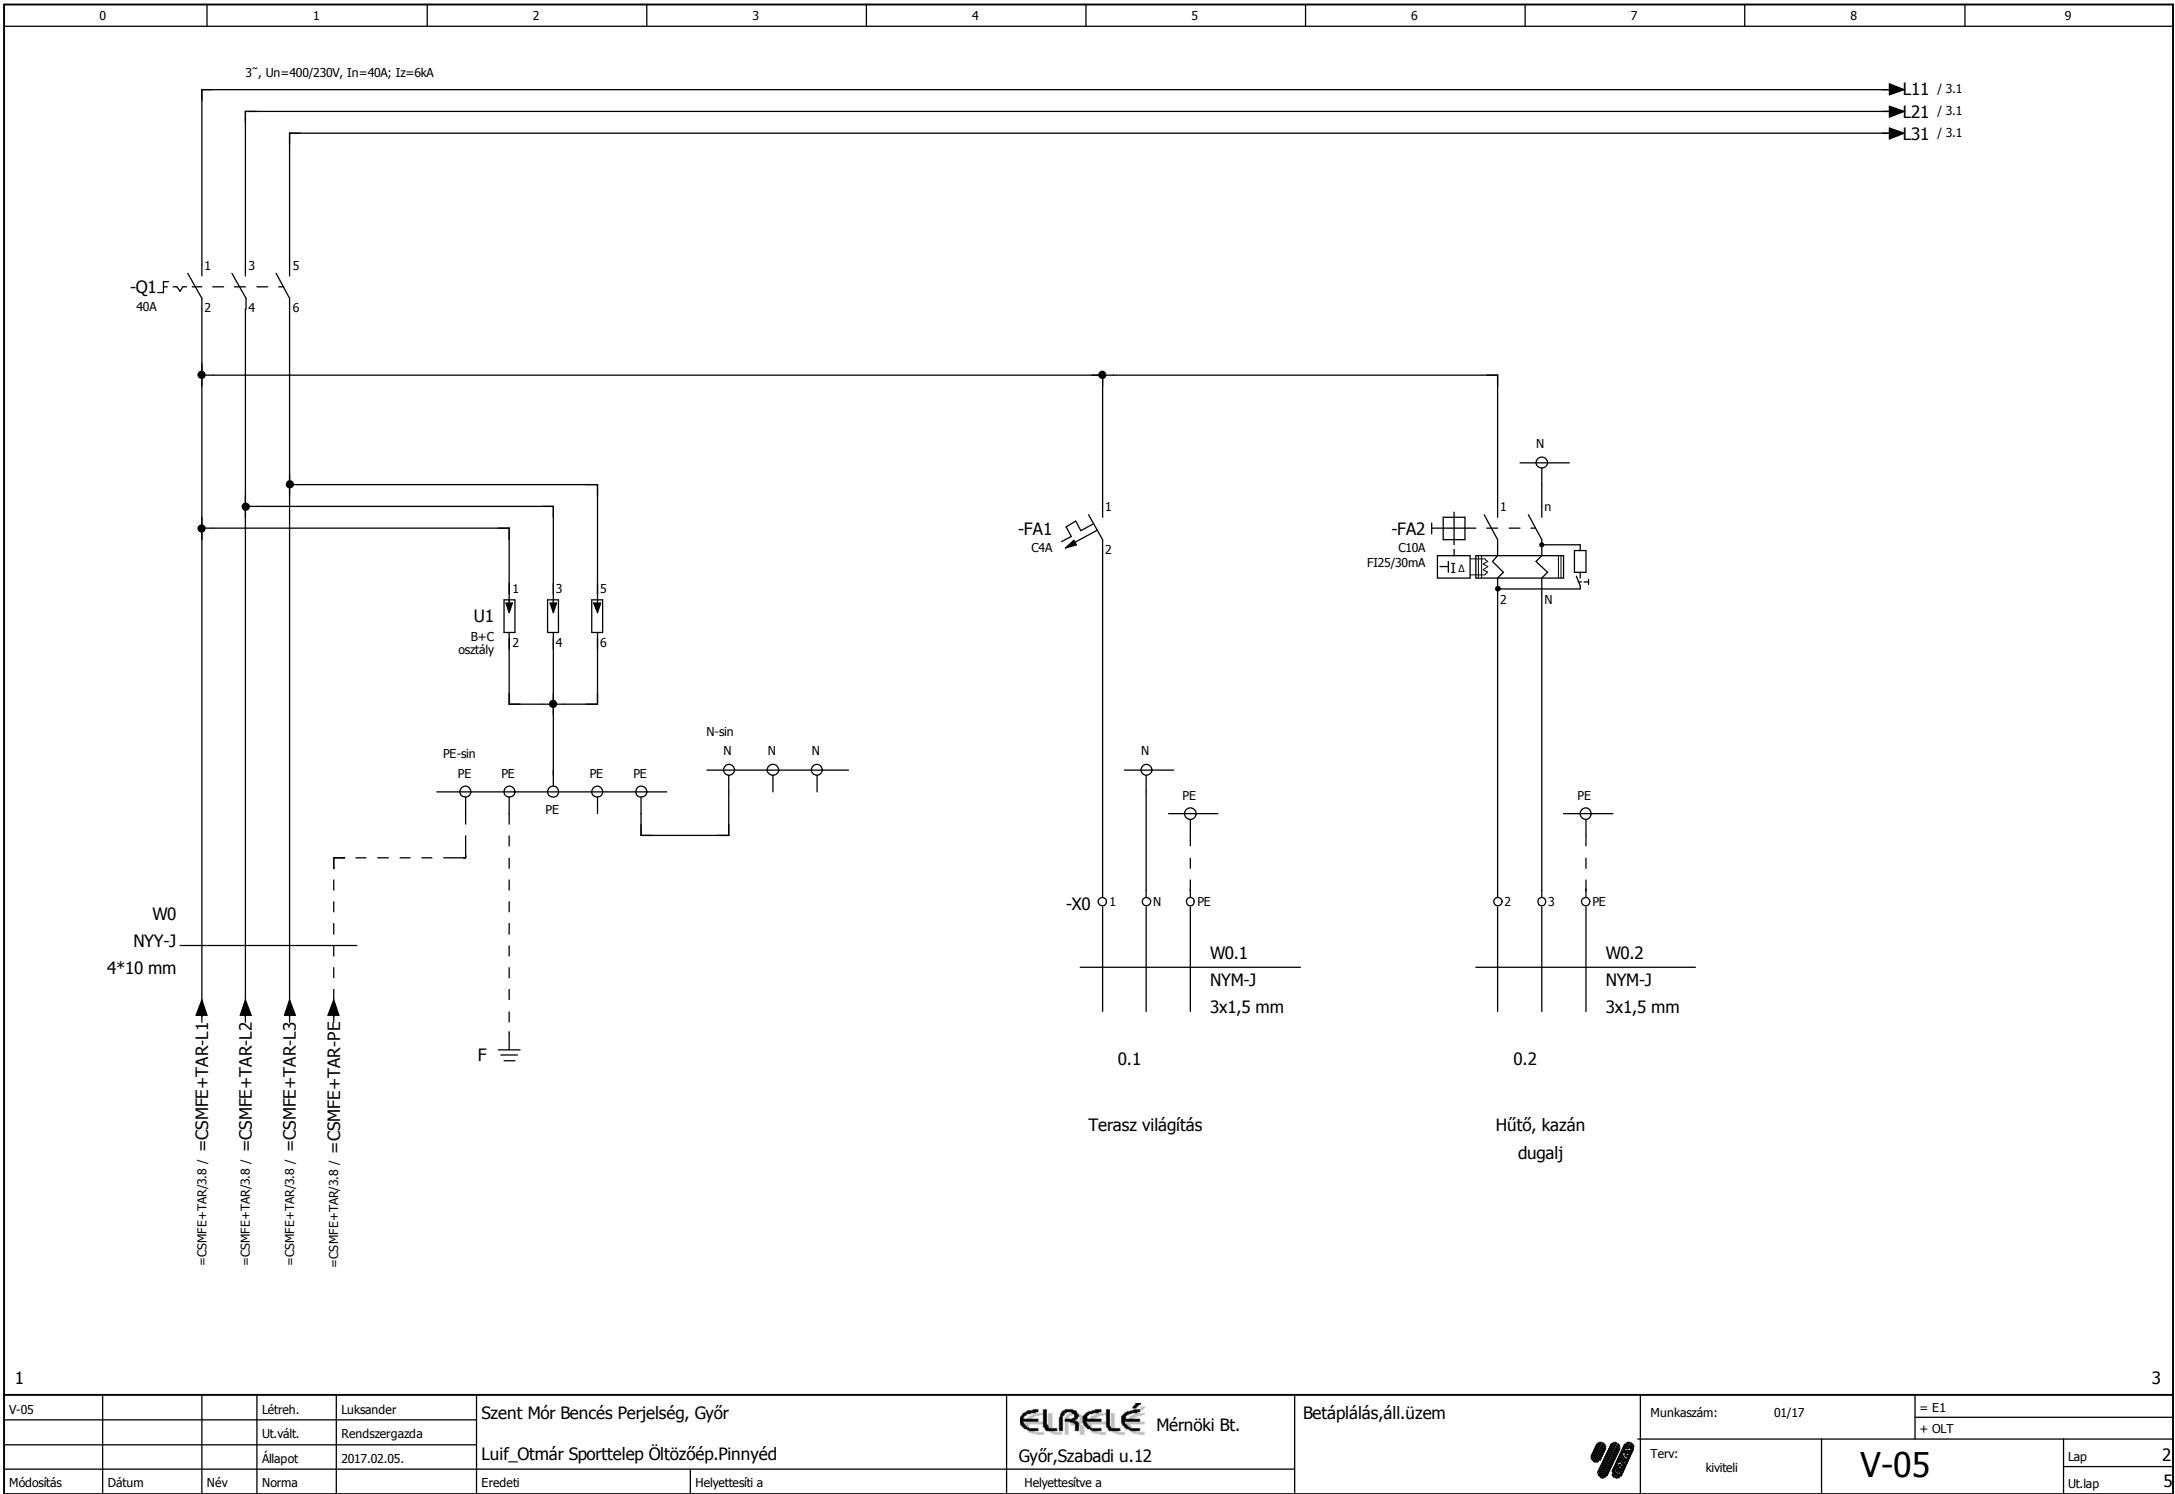

Típus: Prisma Plus Pack v. azonos minőség!

Falba süllyesztett beépítéssel;

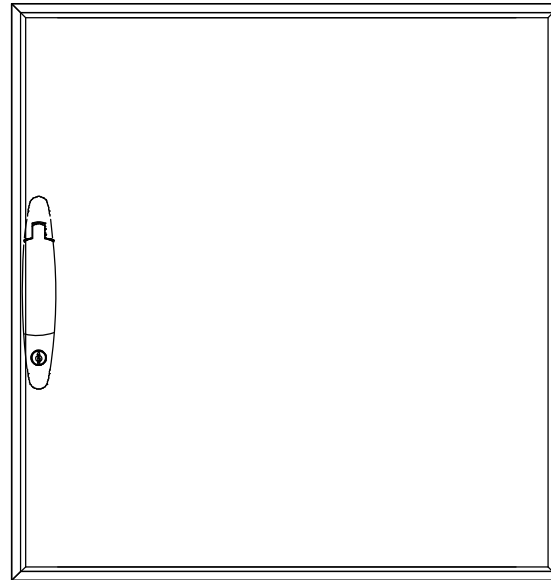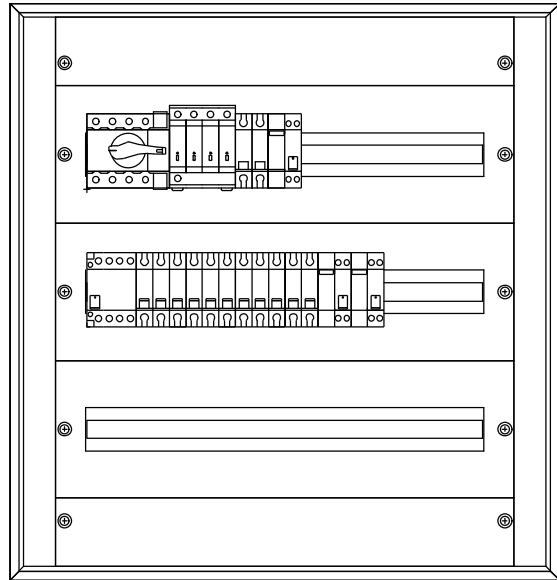

nézet ajtó nélkül

nézet ajtóval